


Nabízíme

AKREDITOVANÉ ROZBORY PITNÉ A UŽITKOVÉ VODY

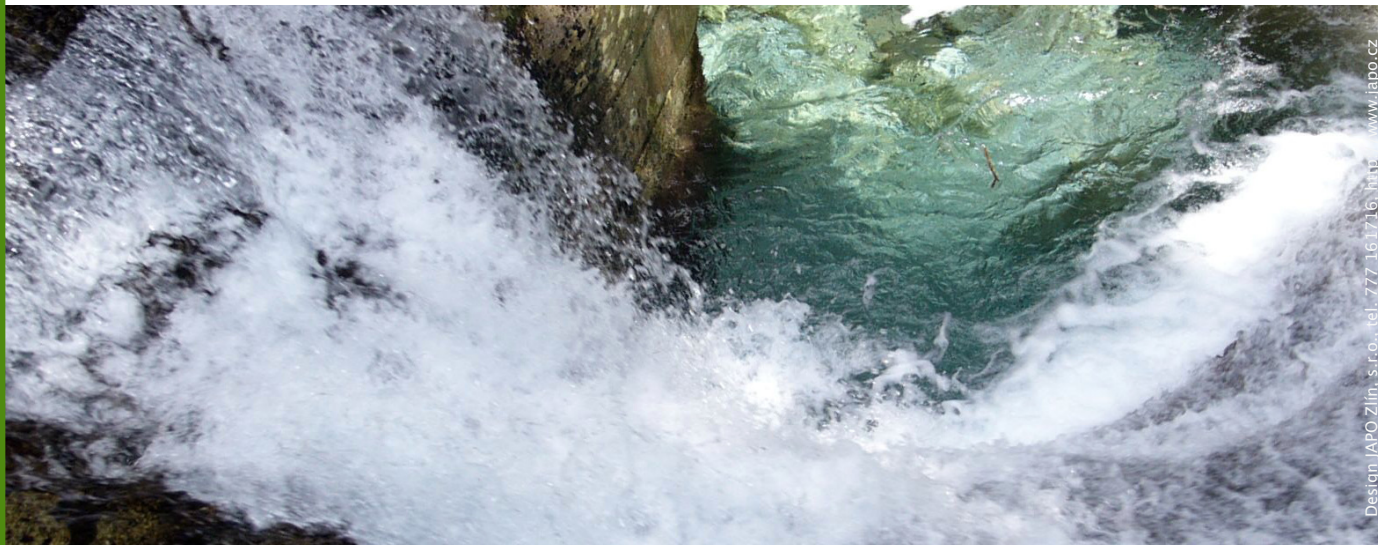

Design JAPO Zlín, s.r.o., tel. 777 16 17 16, <http://www.japo.cz>

- akreditovaný odběr vzorků vod
- stanovení ukazatelů základního fyzikálně–chemického a mikrobiologického rozboru přírodních vod
- stanovení fyzikálně–chemických, mikrobiologických a biologických ukazatelů pitných vod v rozsahu kráceného a úplného rozboru dle Vyhl. MZ ČR č. 252/02004 Sb. v platném znění
- stanovení fyzikálně–chemických, mikrobiologických ukazatelů teplých užitkových vod v rozsahu dle Vyhl. MZ ČR č. 252/02004 Sb. v platném znění
- stanovení obsahu základních přírodních radionuklidů v dodávané pitné vodě (radioaktivita Rn 222, celková objemová aktivita alfa a beta, obsah uranu) dle Vyhl. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně č. 307/2002 Sb.
- stanovení ukazatelů surové vody při úpravě na vodu pitnou dle Vyhl. MZe ČR č. 515/2006 Sb. (Vyhl. MZe ČR č. 428/2001 Sb., Vyhl. MZe ČR č. 146/2004 Sb.) – provozní, monitorovací a úplné rozborů
- stanovení ukazatelů vyrobené pitné vody dle Vyhl. MZe ČR č. 515/2006 Sb. (Vyhl. MZe ČR č. 428/2001 Sb., Vyhl. MZe ČR č. 146/2004 Sb.) – provozní, monitorovací a úplné rozborů



LABTECH®

Akreditovaná zkušební laboratoř Labtech s. r. o., držitel Osvědčení o akreditaci vydaného Českým institutem pro akreditaci, o. p. s. č. 1147 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a Certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001:2001

Bližší informace Vám poskytnou obchodní zástupci firmy Labtech s. r. o.:

Brno: Tomáš Moric, tel. 739 498 669, e-mail: tomas.moric@labtech.eu

Uherské Hradiště: Ing. Jiří Duda, tel. 733 133 918, e-mail: jiri.duda@labtech.eu

Paskov: Bc. Petr Oravski, tel. 733 523 045, e-mail: petr.oravski@labtech.eu